



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
779/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 13.6.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel) Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Výměna oken a vstupních dveří VUZ 035 Pardubice, Teplého 2796, 530 02 Pardubice**“.

Dotaz č. 1.1

V zadávací dokumentaci je uvedena barva oken hnědá. Na objektu je již vyměněna část oken. Jejich barva je zevnitř bílá, zvenku hnědá - imitace dřeva "Ořech".
Uchazeči budou naceňovat okna v barvě bílá-ořech?

Odpověď č. 1.1

Ano, okna naceňovat v barvě bílá – ořech.

Dotaz č. 1.2

V zadávací dokumentaci není uveden materiál vstupních dveří. Uchazeči při prohlídce společně namítali, že vstupní dveře by bylo vhodné vyrobit z hliníku.
Uchazeči budou naceňovat všechny vstupní dveře jako hliníkové s dvojsklem, barva oboustranně hnědá (nikoli imitace dřeva)?

Odpověď č. 1.2

Z hliníku pouze hlavní vstup v barvě hnědé, zadní vstup zůstane v plastu.

Dotaz č. 1.3

Dotaz na specifikaci a příslušenství vstupních dveří:
U kterých vstupních dveří mají uchazeči nacenit samozavírač, stavěč křídla, elektrozámek?
Dveře se budou otvírat ven nebo dovnitř?

Odpověď č. 1.3

Samozavírač a stavěč křídla u předního i zadního vchodu, elektrický zámek pouze u hlavního vchodu. Dveře se budou otvírat ven.

Dotaz č. 1.4

Balkónové dveře rozměrů cca 2100x2350mm mají v současné době střední pole průchozí křídlo a boční pole jsou otevíravá křídla typu "okno".

Mohou uchazeči nacenit balk. dveře v následujícím členění: střední pole: průchozí křídlo balk. dveří, boční pole fixní?

Odpověď č. 1.4

Ano, je možno dveře nacenit v uvedeném členění.

Dotaz č. 1.5

Jaký je počet oken o rozměrech cca 450x450mm v suterénu? Mohou uchazeči nacenit 2ks namísto původně uváděných 4ks?

Odpověď č. 1.5

Ano, požadujeme nacenit pouze 2 okna.

Dotaz č. 1.6

Dotaz na typ skla: U kterých položek mají uchazeči nacenit neprůhledné sklo?

Odpověď č. 1.6


Neprůhledné sklo bude pouze u pevného okna na schodišti o rozměrech 150/886.

Dotaz č. 1.7

Dotaz na provedení připojovacích spár: Mají uchazeči ocenit ošetření montážní spáry parotěsnou fólií nebo pouze zapění PUR pěnou s následným zednickým zapravením bez parotěsné fólie?

Odpověď č. 1.7

Požadujeme nacenit ošetření montážní spáry parotěsnou fólií.

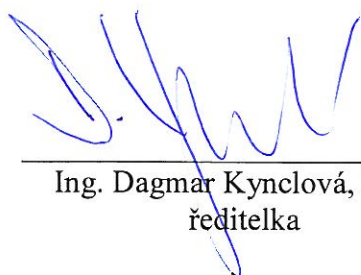

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka