



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0026/2012-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 204 188

V Praze dne: 26. 2. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem „**Zateplení objektu internátu – Brno Tučkova 23**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 363144.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 1:

Jsou tyto doklady předmětem nabídky nebo budou požadovány až po výběru od konkrétního zhotovitele stavby?

Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty), navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem.

Součástí dokumentace dodavatele musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích.

Dokumentace dodavatele musí obsahovat statický návrh kotvení, včetně nákresu rozmístění kotvících bodů. Požadujete statický návrh kotvení a nákres kotvících bodů - pro které pozice toto požadujete doložit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že výrobní dokumentace (statický výpočet výztužných profilů, výpočty...) je součástí dodávky dodavatele při realizaci zakázky. Předmětem nabídky tedy tyto dokumenty nebudou.

Dotaz č. 2:

Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2012 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tyto skutečnosti musí být doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění každého objektu a navrženou otvorovou výplň.

Pro výpočet průběhu izotherm pro navrženou otvorovou výplň jsou nutné hodnoty teplot, materiály atd., - prosím o zaslání, aby výrobce oken mohl toto spočítat.

Pákové ovladače ke sklopným oknům, zde je také potřeba upřesnit jak má vše vypadat, kolik kam pákových ovladačů umístit, jestli budou některá okna spřažená.

Také je potřeba upřesnit jak je okna nutné připravit na zapojení do již stávajícího zabezpečovacího systému, co vše musí dodávka obsahovat.


Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že pákové uzávěry jsou obsaženy v upravené položce 144 – K – 767010bR01. Výkaz výměr s upravenou položkou č. 144 je k dnešnímu dni uveřejněn na profilu zadavatele.

K dotazu na upřesnění oken zadavatel uvádí, že se jedná o demontáž – odstranění povrchových čidel ze stávajících oken a zpětnou montáž povrchových čidel na nových oknech.

Sdělení zadavatele:

Upravený výkaz výměr, uveřejněný k dnešnímu dni zneplatňuje výkaz výměr uveřejněný dne 21. 2. 2014 v rámci Dodatečné informace č. 2 ze dne 21. 2. 2014.

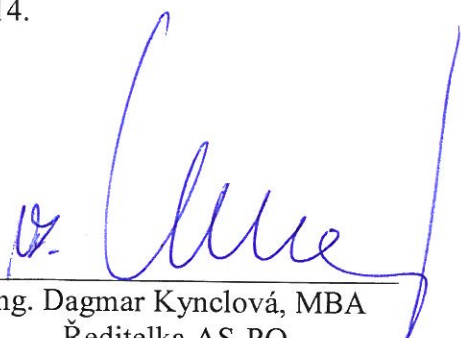

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděbská 1559/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460680