



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
2274-6-2014

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne 19.12.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Dodávka speciálních filtrů pro vzduchotechniku CBO Těchonín**“.

Znění žádostí o dodatečné informace č. 1:

Dotaz č. 1.1

V zadání, které jsme dostali, jsou uvedeny u jednotlivých druhů filtrů rozměry, počty, filtrační třídy avšak u kapsových filtrů není uveden počet kapes u každého rozměru. Tento údaj je pro sestavení cenové nabídky důležitý. Dle našich zkušeností se např. u kapsového filtru o rozměru 592x592x360 a filtrační třídě G4 v nabídkách objevují různé počty kapes (4-6), přičemž počet kapes má zásadní vliv na cenu filtru a současně i na vlastnostech filtru (doba nasazení, jímavost, počáteční tlaková ztráta).

Odpověď č. 1.1

Zadavatel uveřejňuje současně s těmito Dodatečnými informacemi i novou Přílohu č. 4 ZD, která je mimo jiné doplněna i počty kapes – viz. Sdělení Zadavatele těchto DI.

Dotaz č. 1.2

Dalším dotazem k výběrovému řízení se doložení certifikace EUROVENT. Naše společnost považuje požadavek na konkrétní certifikát Eurovent opravdu za diskriminující. Kvalitu a schopnosti kapsového filtru určuje převážně jeho účinnost, počáteční tlaková ztráta a splňující průtok vzduchu, na který je filtr dimenzován. Pokud tyto hodnoty filtru máme, můžeme jednoduchým vzorcem spočítat energetickou náročnost, kterou certifikát Eurovent prokazuje.

Po věcné stránce požadavek je diskriminační, pokud není odůvodnitelný povahou zakázky a redukuje počet možných dodavatelů na jednoho popř. několik málo subjektů.

Odpověď č. 1.2

Dodavatel předloží předem pro filtry do třídy F7 dle ČSN EN 779 platný certifikát EUROVENT nebo ASHRAE.

Certifikát bude součástí každého balení filtrů.

Zdůvodnění: ASPO nedisponuje žádným nástrojem k ověření požadovaných, a dodavatelem zaručovaných vlastností filtrů, na druhou stranu však ručí za dodržení podmínek specifických pro nejvyšší třídy biologické bezpečnosti vzduchotechnikou chráněných pracovišť (třída BSL 3 a BSL 4). Proto požadujeme potvrzení vlastností filtračního materiálu nezávislým akreditačním institutem typu EUROVENT nebo ASHRAE za zcela oprávněné a nezbytné.

Dotaz č. 1.3

HEPA filtry a jejich provedení:

- počáteční tlaková ztráta 250 kPa = 250 000 Pa to asi nebude správně – standardně je použito 250 Pa
- Třída filtrace HP 13, můžete to prosím upřesnit, jestli se jedná o třídu filtrace H13
- HEPA filtry v plastových rámech se moc nevyrábí, většinou jenom hloubky 150mm a 292mm. Lze nahradit v provedení AL

Odpověď č. 1.3

- počáteční tlaková ztráta je skutečně 250 Pa, v nové Příloze č. 4 ZD opraveno - (administrativní chyba)
- HP 13 nahrazeno H13 v tabulce v nové Příloze 4 ZD
- kovové rámečky jsou nepřijatelné- požadujeme spalitelné bez určení materiálu upřesněno v tabulce

Dotaz č. 1.4

Rámový filtr s AU 610x610x292mm výška vrstvy AU 20mm objem AU 50l – při výšce 20mm je to pouze 7l

Odpověď č. 1.4

Opět dovysvětleno v nové Příloze č. 4 ZD Trváme na obsahu AU 50l v uspořádání více kazet s max. tloušťkou/max. počet kazet ve filtru.

Sdělení Zadavatele:

- 1) Na základě dotazu č. 1.1 a 1.3 těchto Dodatečných informací 1 uveřejňuje Zadavatel novou Přílohu č. 4 ZD a původní přílohu č. 4 ZD **ZNEPLATŇUJE.**
- 2) Na základě těchto Dodatečných informací se doplňují a upravuje bod č. 1.1 ZD Rozsah díla následovně:

Rozsah dodávek je specifikován podrobným popisem rozměrů, kvality a dalších parametrů v Příloze 4 ZD.

Odběr dodávek je plánován dle harmonogramu :


	Harmonogram odběru filtrů	
	Rámové HEPA filtry	Kapsové filtry
1. dávka	1. červenec 2015	1. květen 2015
2. dávka		1. srpen 2015
3. dávka		1. listopad 2015
4. dávka		1. únor 2016
5. dávka		1. květen 2016

Další podmínky pro dodávku:

- Dodavatel předloží **předem** pro filtry do třídy F9 dle ČSN EN 779 platný certifikát EUROVENT nebo ASHRAE.
- Certifikát Eurovent nebo ASHRAE bude součástí každého balení filtrů.

Objednávky dle harmonogramu mohou být upravovány nejpozději 1 měsíc před dodáním a to v rozsahu +/- 10%.

- Kupující nepřipouští variantní řešení.
- 3) Na základě těchto Dodatečných informací se doplňuje i bod I. Předmět smlouvy v Návrhu kupní smlouvy. Z tohoto důvodu Zadavatel uveřejňuje současně s těmito Dodatečnými informacemi nové znění Přílohy č. 3 – Návrh kupní smlouvy a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 – Návrh kupní smlouvy.

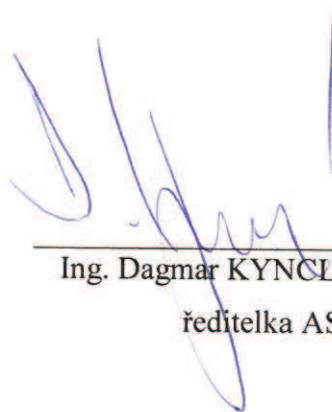

Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO