




PŪDORYS 1.NP

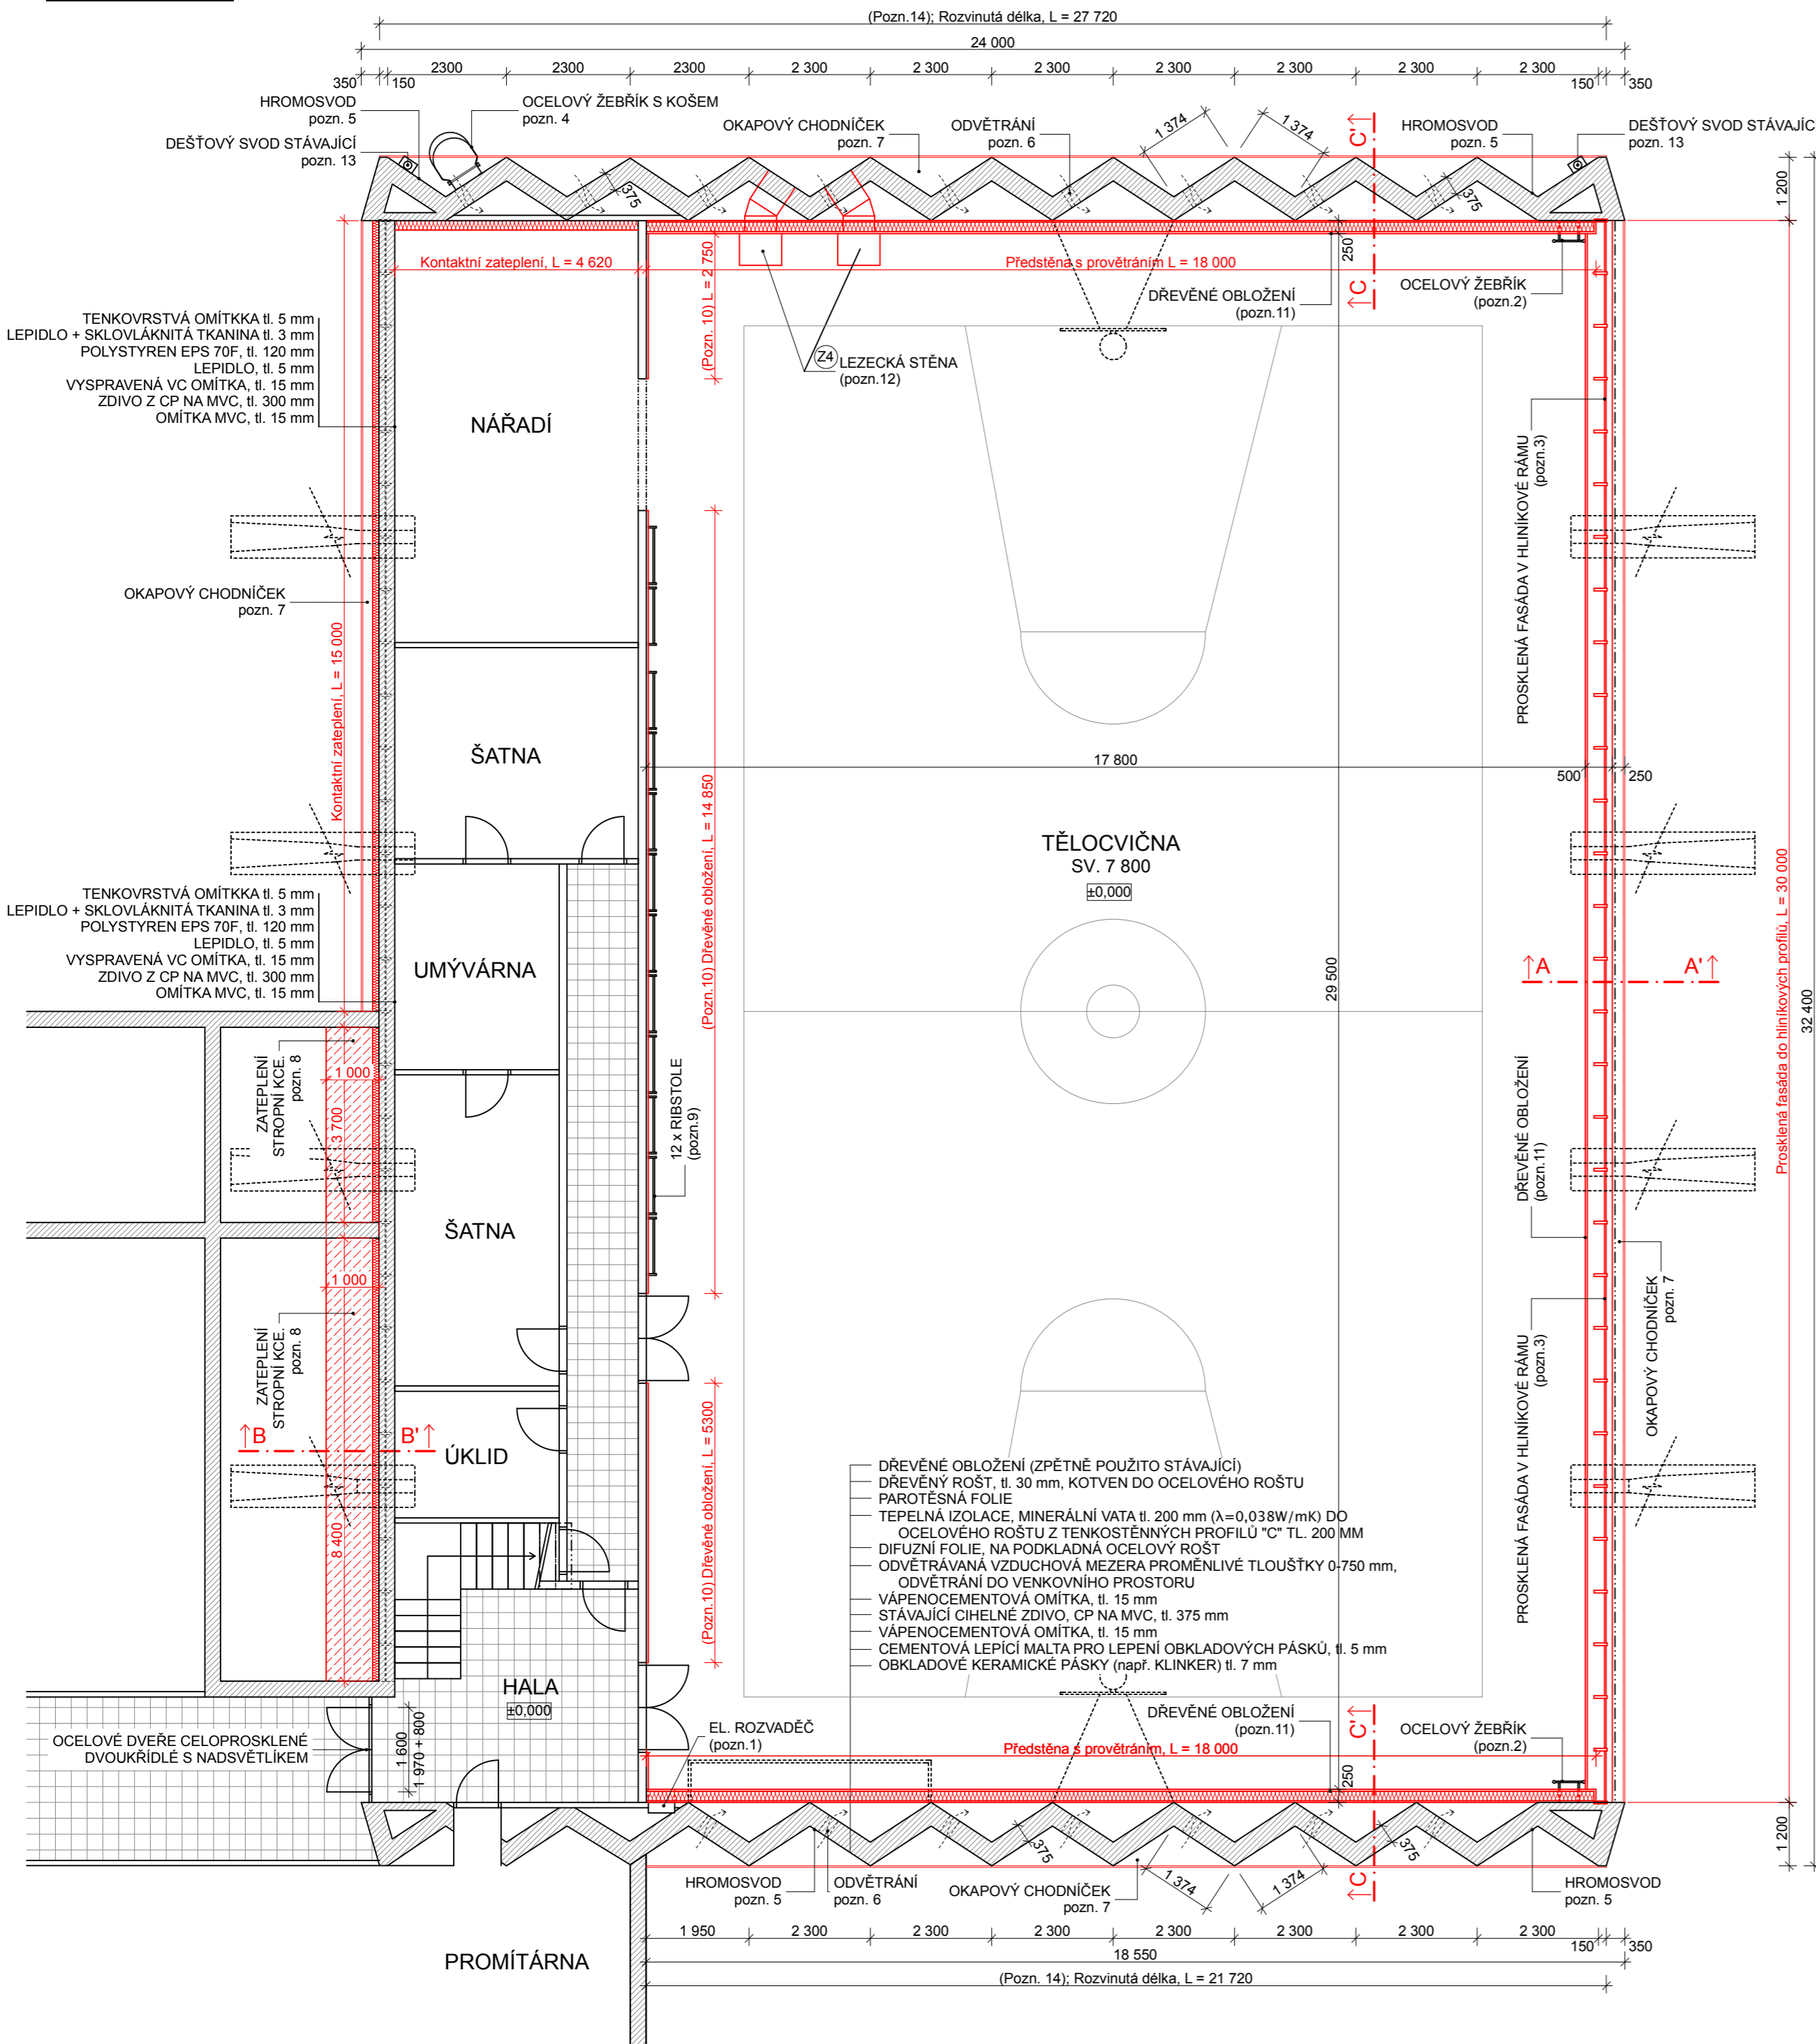


ŘEZ B - B'

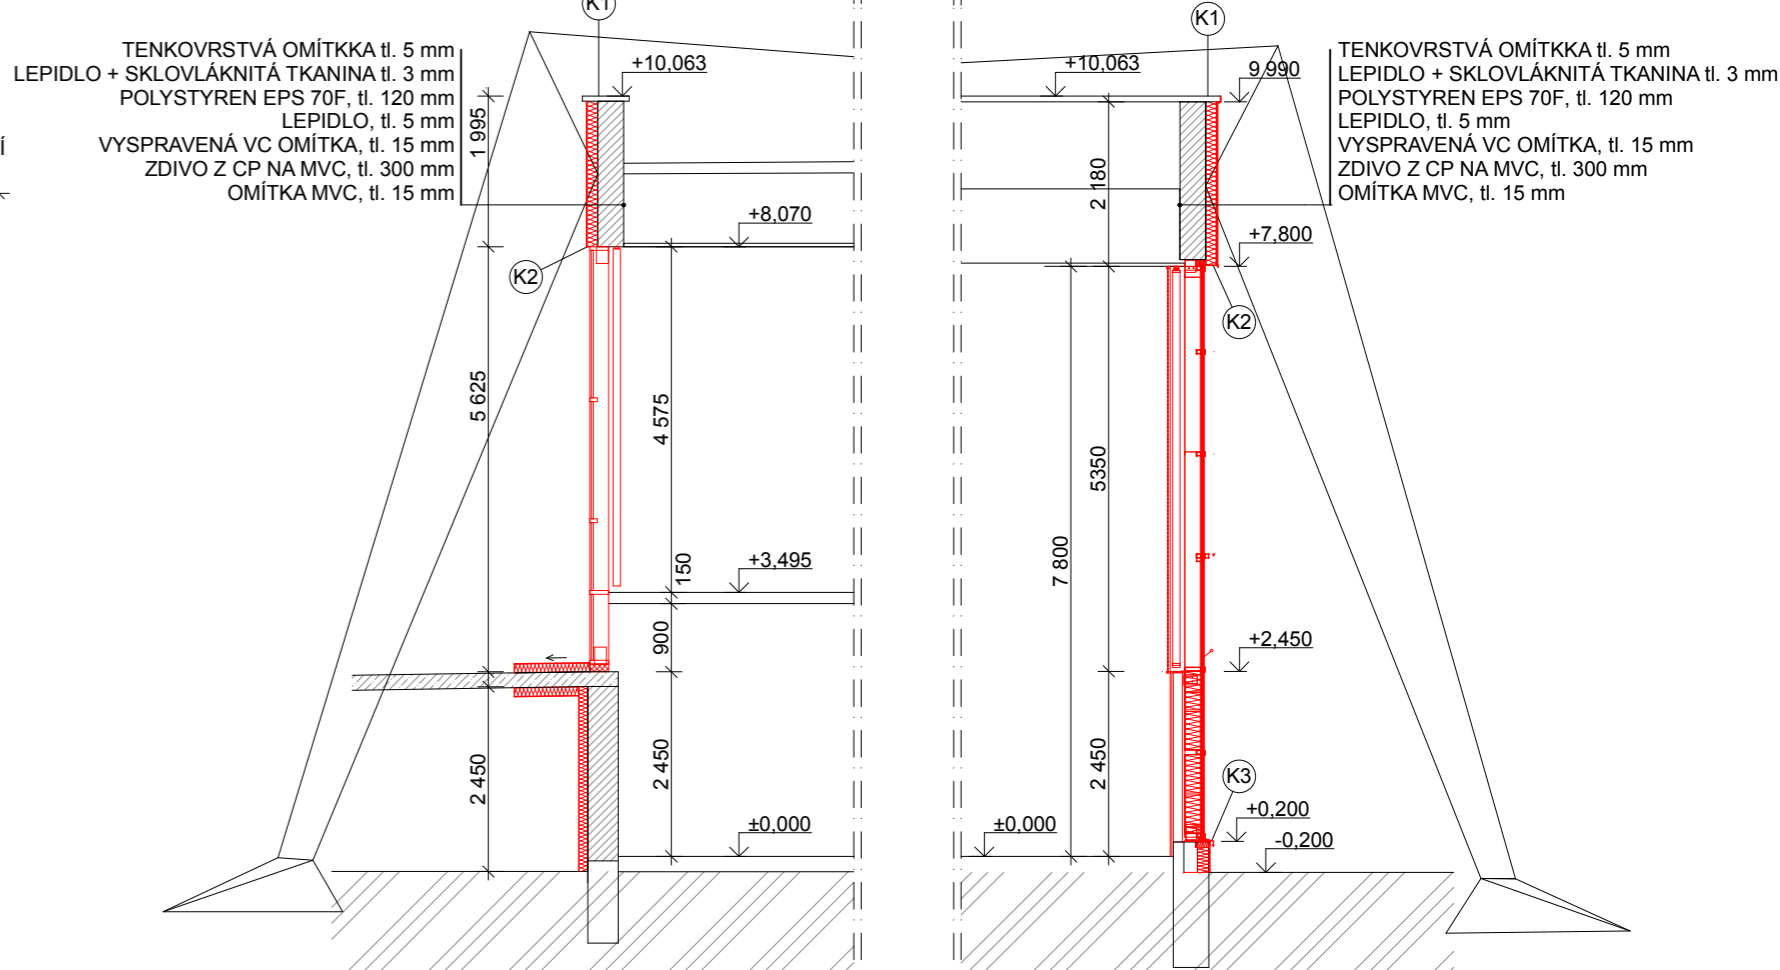

ŘEZ A - A'

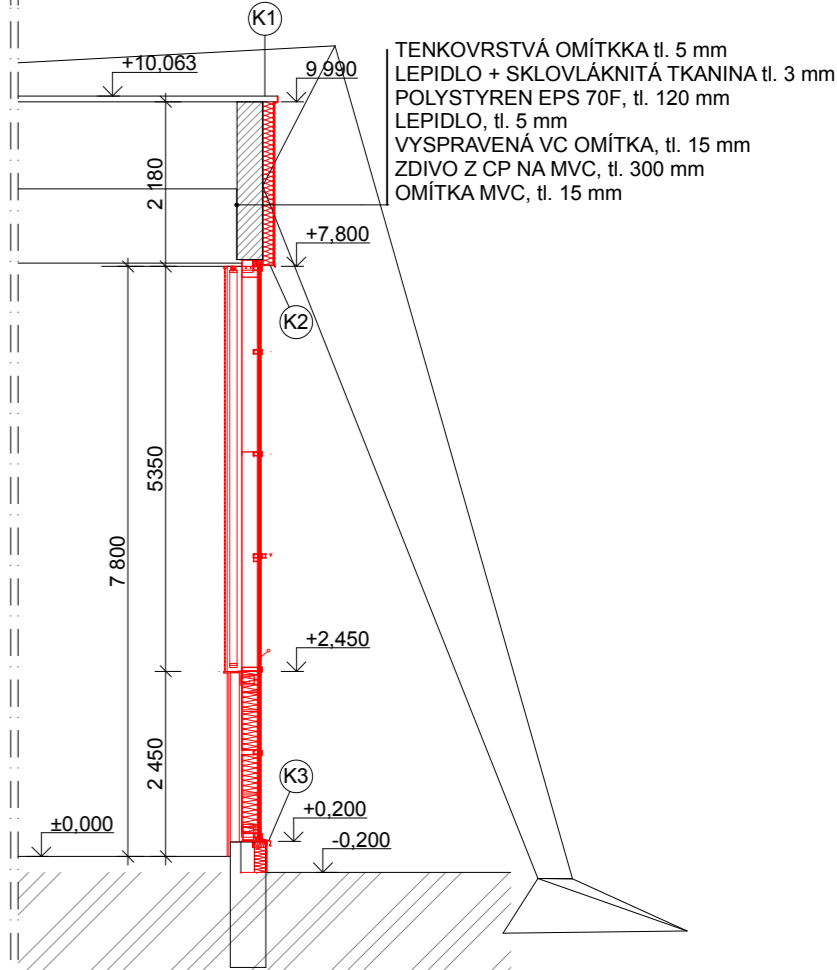

ŘEZ C - C'

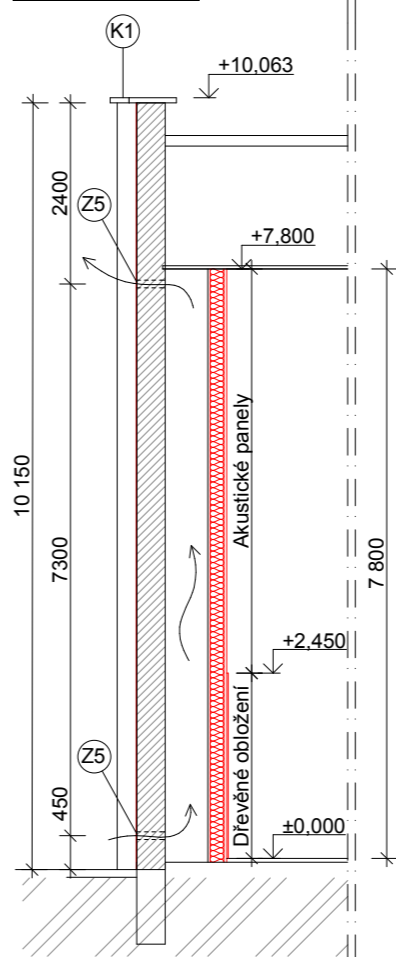


POZNÁMKY

- Pozn. 1 - ELEKTRO ROZVADĚČ BUDE UPRAVEN DLE PROJEKTU ELEKTRO, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE. NOVÉ BUDE PŘIPOJENO ELEKTRO OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ OKEN PROSKLENÝCH FASÁD A ELEKTROPROPHONY ROLET.
- Pozn. 2 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK BUDE DEMONTOVÁN. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA OPRAVA ŽEBŘÍKU (BROUŠENÍ, NÁTĚR) BARVA BUDE URČENA INVESTOREM BĚHEM VÝSTAVBY. BUDOU UPRAVENY PRVKY PRO KOTVENÍ ŽEBŘÍKU.
- Pozn. 3 - PROSKLENÁ FASÁDA V HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCI. ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- Pozn. 4 - OCELOVÝ ŽEBŘÍK S KOŠEM BUDE DEMONTOVÁN. BUDE PROVEDENA OPRAVA POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŽEBŘÍKU. PO PROVEDENÍ FASÁDX Z KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ BUDE ŽEBŘÍK OPĚT NAINSTALOVÁN.
- Pozn. 5 - PŘED PROVEDENÍM FASÁDY BUDE PROVEDENO ROZPOJENÍ ZEMNÍCH DRÁTŮ 1,5 M NAD TERÉNEM. BLESKOVODY BUDOU ZPĚT NAMONTOVÁNY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH A BUDE PROVEDENA REVIZE BLESKOVODU.
- Pozn. 6 - PROVĚTRÁNÍ BUDE PROVEDENO V KAŽDÉM ZE VZNIKLYCH PROSTORŮ MEZI STÁVAJÍCÍ ZDĚNOU STĚNOU A NOVĚ BUDOVANOU TEPELNĚIZOLAČNÍ PŘEDSTĚNOU. VĚTRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO DÍKY NÁDECHŮM VE SPODNÍ ČÁSTI STĚNY A VÝDECHŮM V HORNÍ ČÁSTI STĚNY. MINIMÁLNÍ PLOCHA VĚTRACÍCH PRŮDCHŮ 0,01M² (BEZ PLOCHY MRÍŽKY).
- Pozn. 7 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA TVOŘÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍČEK BUDE ODBOURÁNA. DOJDE K ODKOPÁNÍ OBJEKTU DO HLUBOKY 200 MM, BUDE PROVEDEN BETONOVÝ OBRUBNÍK DO MALTOVÉHO LŮŽE A PROSTOR MEZI OBJEKTEM A OBRUBNÍKEM BUDE ZASYPÁN KAČÍRKEM
- Pozn. 8 - V PŘÍLEHLÉ NEVYTÁPĚNÉ PŘÍSTAVBĚ K OBJEKTU BUDE PROVEDENA TEPELNÁ IZOLACE STROPNÍ KONSTRUKCE ZE SPODU I Z VRCHU V ŠÍŘI 1,0 M. IZOLACE BUDE PROVEDENA Z MINERÁLNÍ VATY TL. 120 MM, ($\lambda=0,038\text{W/mK}$). ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ ČÁSTI SPOLEČNĚ S HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU BUDE Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY SPLŇOVAT KLASIFIKACI B_{900C}(t3).
- Pozn. 9 - DŘEVĚNÉ RIBSTOLE BUDOU DEMONTOVÁNY A OPĚT NAMONTOVÁNY ZPĚT PO PROVEDENÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚNY
- Pozn. 10 - NOVĚ NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ BUDE PRVEDENO STEJNÝM ZPŮSOBEM A ZE STEJNÝCH PRVKŮ JAKO STÁVAJÍCÍ OBLOŽENÍ. DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ VÝŠKY 2,45M BUDE PROVEDENO Z PALUBEK LAKOVANÝCH BEZBARVÝM LAKEM KOTVENÝMI DO DŘEVĚNÉHO ROSTU TL. 40 MM. ZA DŘEVĚNÝM OBKLADEM BUDE UMOŽNĚNO PROUDĚNÍ VZDUCHU.
- Pozn. 11 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ VÝŠKY 2,45M BUDE DEMONTOVÁNO A OPĚTOVNĚ POUŽITO NA ZAKLOPENÍ PŘEDSTĚNY DO VÝŠKY 2,45M.
- Pozn. 12 - STÁVAJÍCÍ LEZECKÁ STĚNA BUDE DEMONTOVÁNA. PRO STĚNU BUDE NUTNÉ VYTVOŘIT PODPŮRNOU OCELOVOU KONSTRUKCI (např. Z OCELOVÝCH PROFILŮ JACKL). LEZECKÁ STĚNA BUDE ZPĚKNĚ INSTALOVÁNA NA PODPŮRNOU OCELOVOU KONSTRUKCI.
- Pozn. 13 - DEŠŤOVÝ SVOV BUDE DEMONTOVÁN SPOLEČNĚ S PLECHOVÝM OBLOŽENÍM. DEŠŤOVÝ SVOV BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN PO PROVEDENÍ OBKLADOVÝCH PÁSKŮ FASÁDY A NÁPOJEN DO STÁVAJÍCÍHO BODU NÁPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- Pozn. 14 - OBKLADOVÉ PÁSKY BUDOU OSTRANĚNÝ V CELÉ PLOŠE. DOJDE K VYSRAPENÍ PODKLADU A PROVEDENÍ FASÁDY Z NOVÝCH OBKLADOVÝCH KERAMICKÝCH PÁSKŮ, VE DASAĎE BUDOU UMÍSTĚNY VĚTRACÍ OTVORY.


DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA NA PODKLADY DOKUMENTACE TĚLOCVIČNÝ HEYROVSKÉHO

NEBYLY PROVEDENY SONDY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, POKUD BUDOU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRAVO NA ZMĚNU

**PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍ
ČI VÝROBĚ JAKÝCHKOLIV MATERIÁLŮ A PRVKŮ.**

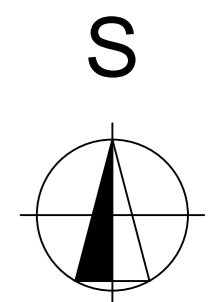

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing.arch Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY:	Ing. arch Karel Schmied ml.	<div><p>ATELIER SCHMIED ATELIER SCHMIED SROUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS EMBROV NÁST. 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102</p></div>						
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Lukáš Kupka							
INVESTOR:	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, Podbabská 1598/1, Praha 6							
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Hradec Králové							
Výměna prosklené fasády a spojené stavební úpravy, Tělocvična - Heyrovského, Hradec Králové		<table><tr><td>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:</td><td>20/2150</td></tr><tr><td>DATUM :</td><td>12/2015</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD :</td><td>DPS</td></tr></table>	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20/2150	DATUM :	12/2015	STUPEŇ PD :	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20/2150							
DATUM :	12/2015							
STUPEŇ PD :	DPS							
PŮDORYS 1NP		<table><tr><td>ČÍSLO PŘÍLOHY :</td><td>D.1.1.3</td></tr></table>	ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.1.3				
ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.1.3							
1:100								